




КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

газового отопительного
двухконтурного
котла MOGUCHI


GBL 11-13-15-18-20-24F

Для котлов, произведенных в 2022г.

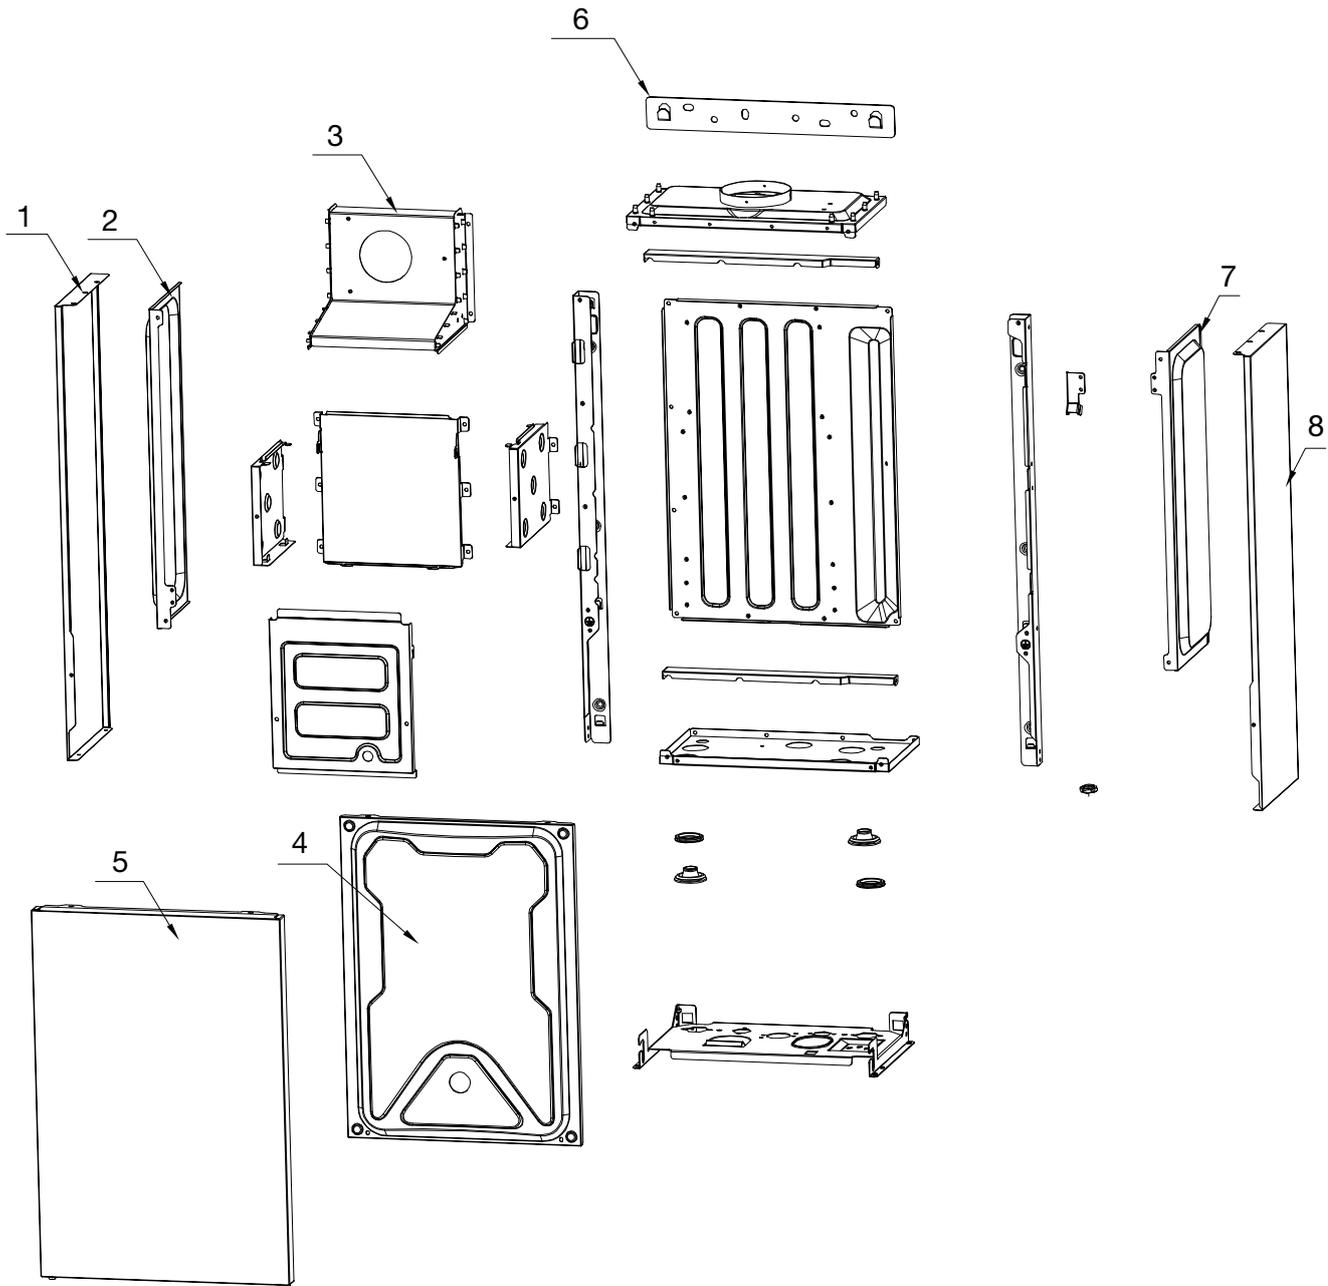


КОРПУС

| № | Описание | Артикул Moguchi | Кол-во |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Панель облицовочная левая | MG01020005 | 1 |
| 2 | Панель камеры сгорания левая/правая | MG03110001 | 1 |
| 3 | Коллектор дымовых газов | MG06020001 | 1 |
| 4 | Передняя крышка камеры сгорания | MG03080004 | 1 |
| 5 | Лицевая облицовочная панель | MG01010028 | 1 |
| 6 | Монтажная планка котла | MG04050004 | 1 |
| 7 | Панель камеры сгорания левая/правая | MG03110001 | 1 |
| 8 | Панель облицовочная правая | MG01030005 | 1 |

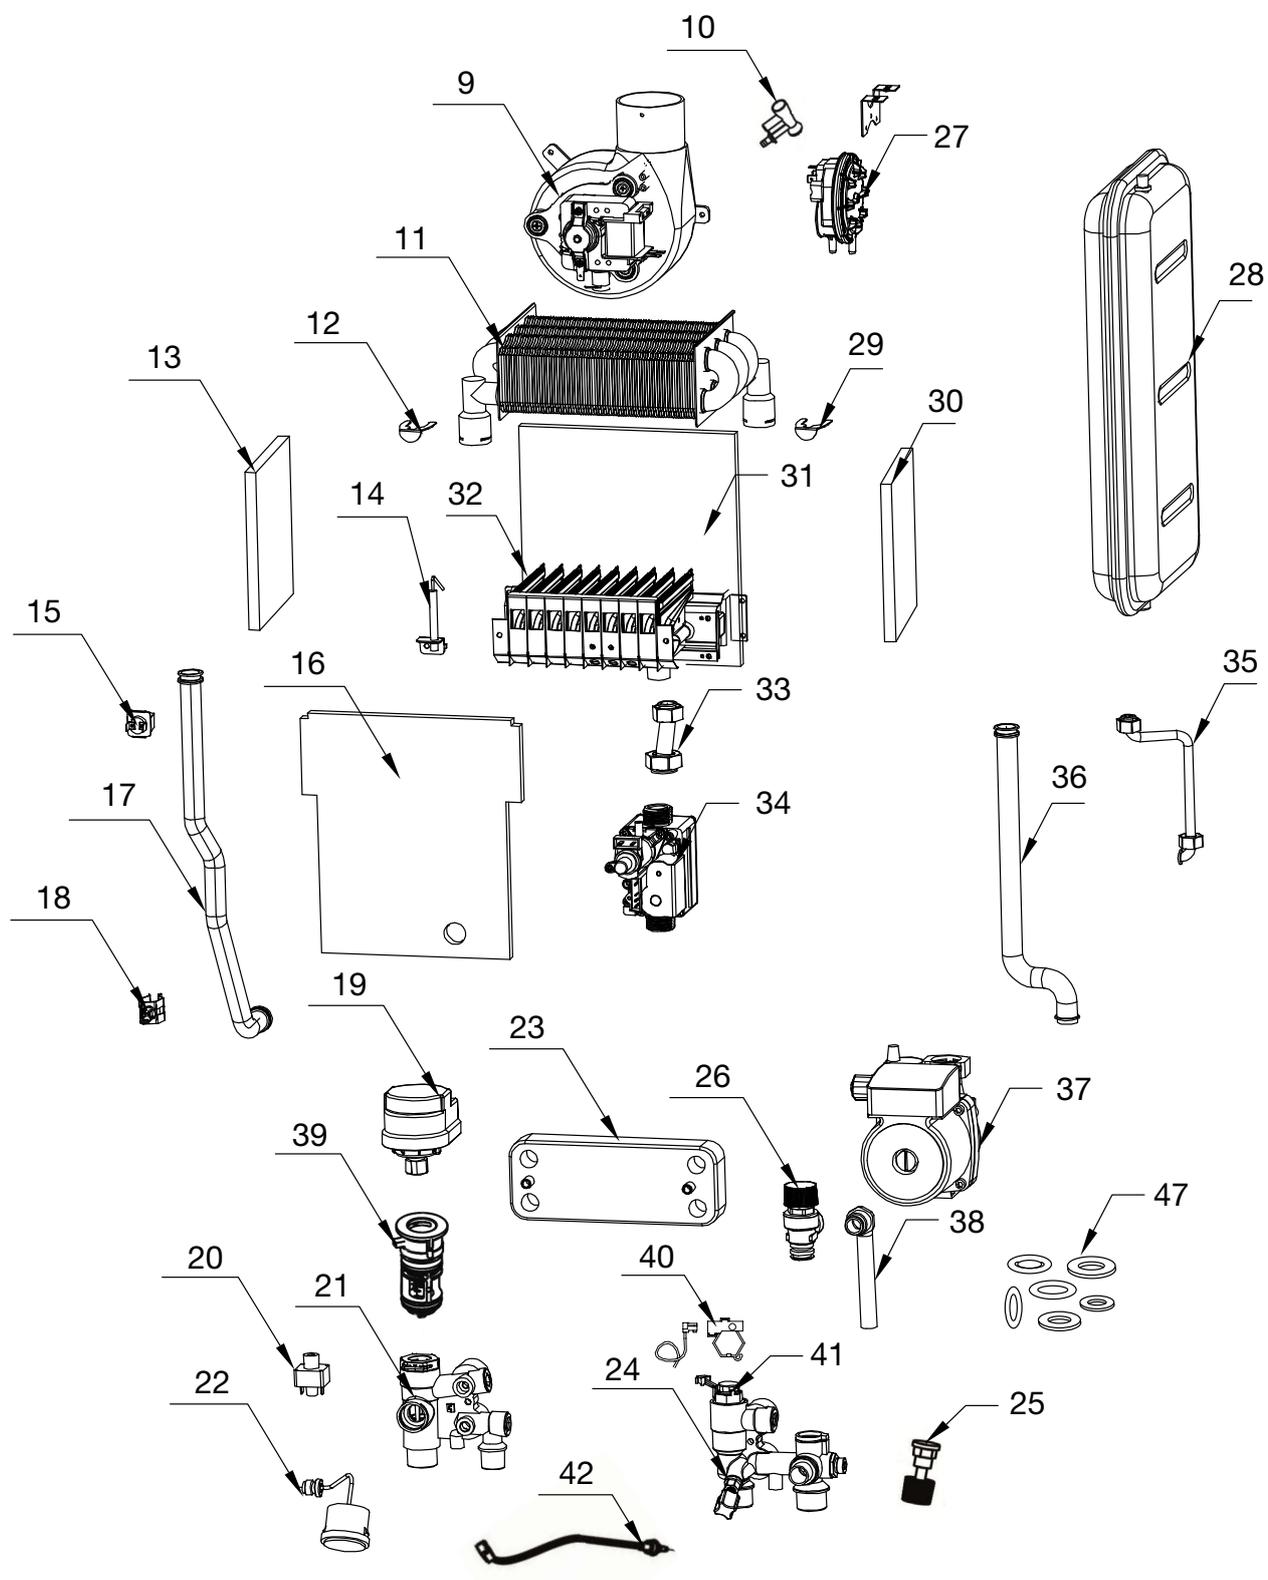

КОМПОНЕНТЫ

| № | Наименование | GBL11F | GBL13F | GBL15F | GBL18F | GBL20F | GBL24F | Кол-во |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 9 | Вентилятор | MG02020015 | | | | | | 1 |
| 10 | Трубка вентури | MG11010003/MG11010004 | | | | | | 1 |
| 11 | Теплообменник основной | MG07020017 | | | MG07020014 | | | 1 |
| 12 | Клипса фиксирующая ф18 | MG01040005 | | | | | | 1 |
| 13 | Изоляция камеры сгорания (боковая) | MG01030006 | | | | | | 1 |
| 14 | Электрод розжига и ионизации | MG01010007 | | | | | | 1 |
| 15 | Датчик перегрева 99 °С | MG04010005 | | | | | | 1 |
| 16 | Изоляция камеры сгорания передняя | MG01010025 | | | | | | 1 |
| 17 | Трубка подающего трубопровода | MG01020058 | | | | | | 1 |
| 18 | NTC датчик температуры ОВ | MG01010009 | | | | | | 1 |
| 19 | Мотор трехходового клапана | MG04030001 | | | | | | 1 |
| 20 | Датчик давления воды | MG03010001 | | | | | | 1 |
| 21 | Гидроузел трехходового клапана (комплект) | MG04020017 | | | | | | 1 |
| 22 | Манометр | MG01011003 | | | | | | 1 |
| 23 | Пластинчатый теплообменник | MG08020002 | | | MG08020001 | | | 1 |
| 24 | Гидроузел (без крана подпитки) | MG04010089 | | | MG04010091 | | | 1 |
| 25 | Кран подпитки | MG04010018 | | | | | | 1 |
| 26 | Предохранительный клапан (3 бар) | MG04030010 | | | | | | 1 |
| 27 | Прессостат | MG05010014/MG05010019 | | | | | | 1 |
| 28 | Расширительный бак 5 л | MG05010007 | | | | | | 1 |
| 29 | Клипса фиксирующая ф18 | MG01040005 | | | | | | 1 |
| 30 | Изоляция камеры сгорания (боковая) | MG01030006 | | | | | | 1 |
| 31 | Изоляция камеры сгорания задняя | MG01020020 | | | | | | 1 |
| 32 | Горелка | MG06010038 | | | MG06010036 | MG06010035 | | 1 |
| 33 | Трубка подвода газа | MG01050032 | | | | | | 1 |
| 34 | Газовый клапан | MG03020003 | | | | | | 1 |
| 35 | Трубка расширительного бака | MG01060015 | | | | | | 1 |
| 36 | Трубка обратного трубопровода | MG01010057 | | | | | | 1 |
| 37 | Насос 5 м | MG01100200 | | | | | | 1 |
| 38 | Трубка для сброса давления | MG04010007 | | | | | | 1 |
| 39 | Картридж трехходового клапана | MG04010012 | | | | | | 1 |
| 40 | Датчик Холла | MG02020001 | | | | | | 1 |
| 41 | Датчик протока ГВС (турбина в сборе) | MG04010013 | | | MG04010014 | | | 1 |
| 42 | NTC датчик температуры ГВС (погружной) | MG01010008 | | | | | | 1 |
| 47 | Набор прокладок GBL | MG06010043 | | | | | | 1 |

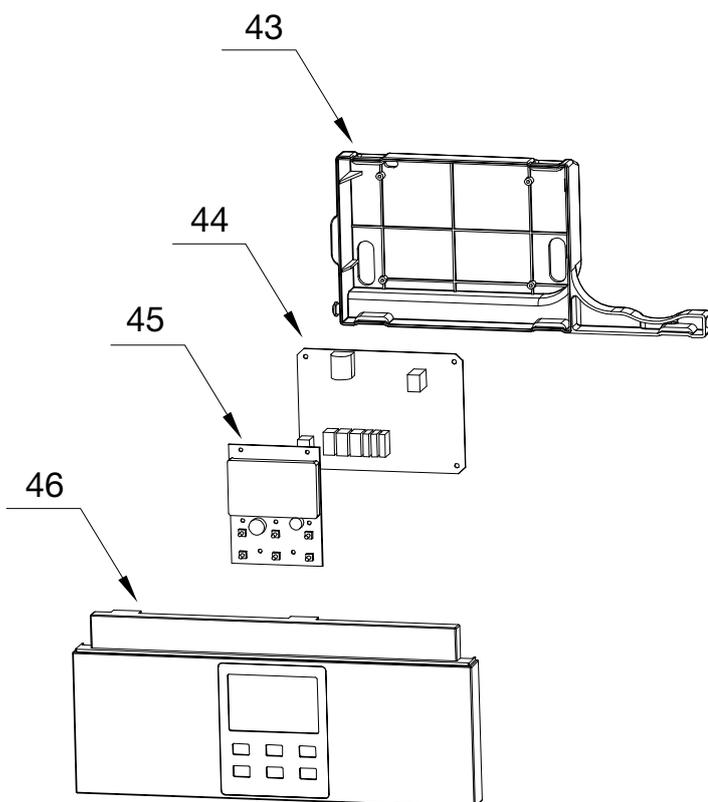

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

| № | Наименование | Артикул Moguchi | Кол-во |
|------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 43 | Крышка блока управления | MG01010019 | 1 |
| 44 | Основная плата управления | MG04010050 | 1 |
| 44.1 | Основная плата управления (NEW) | MG04010061 | 1 |
| 45 | Дисплей | MG04020093 | 1 |
| 45.1 | Дисплей (NEW) | MG04020131 | 1 |
| 46 | Пластиковая панель блока управления | MG01020069 | 1 |

* При замене платы управления необходимо провести настройку сервисного меню в соответствии с паспортом котла.



☎ тел. 8 800 200 22 60
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



4

www.mog-t.ru